No.	記　事	年月日	担当
①			

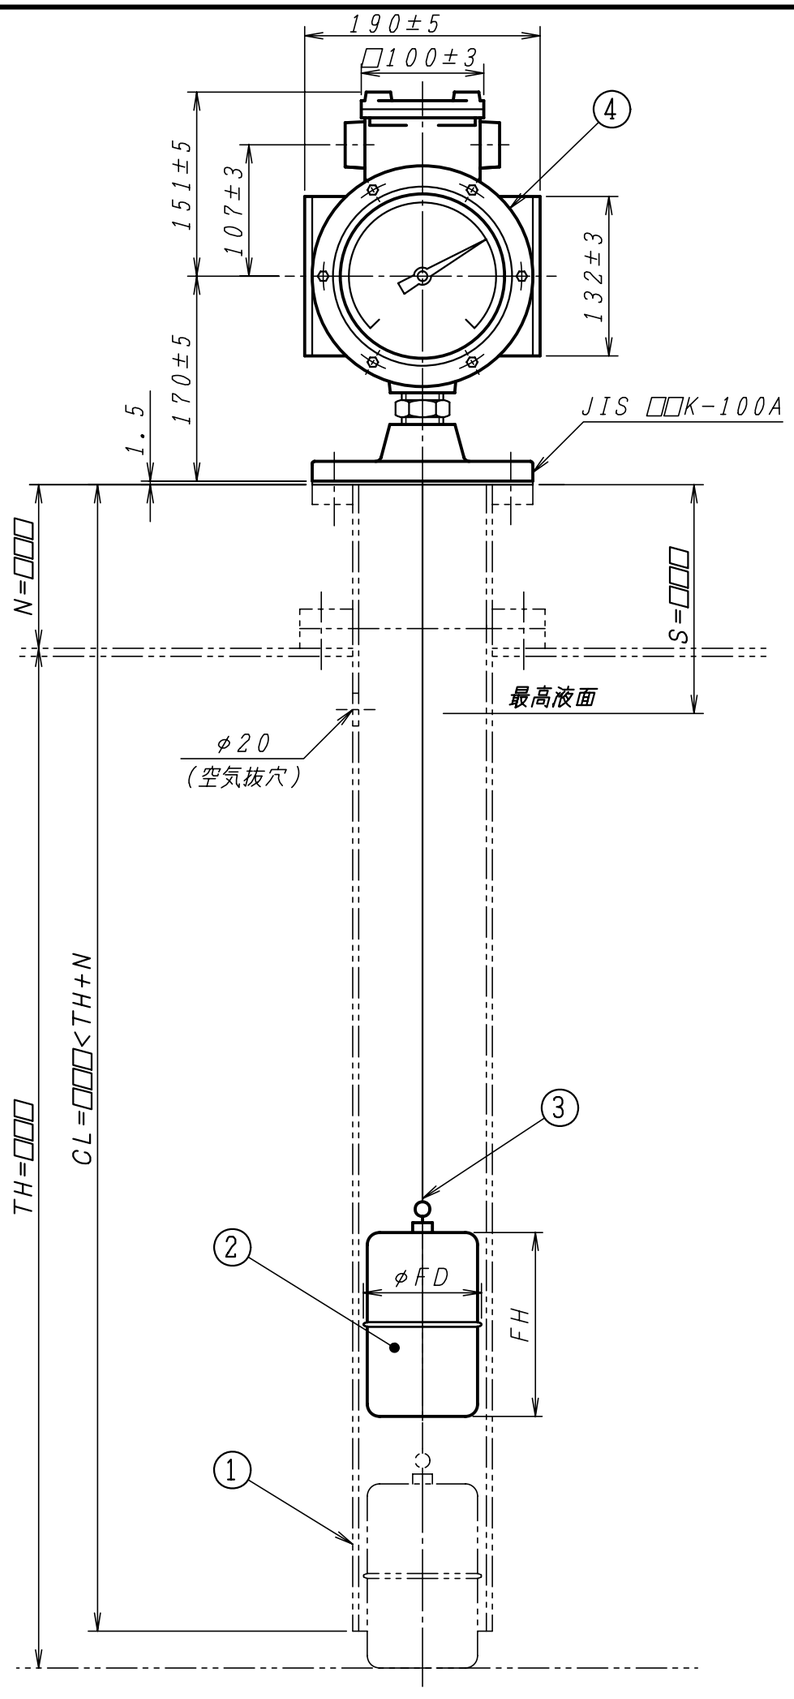

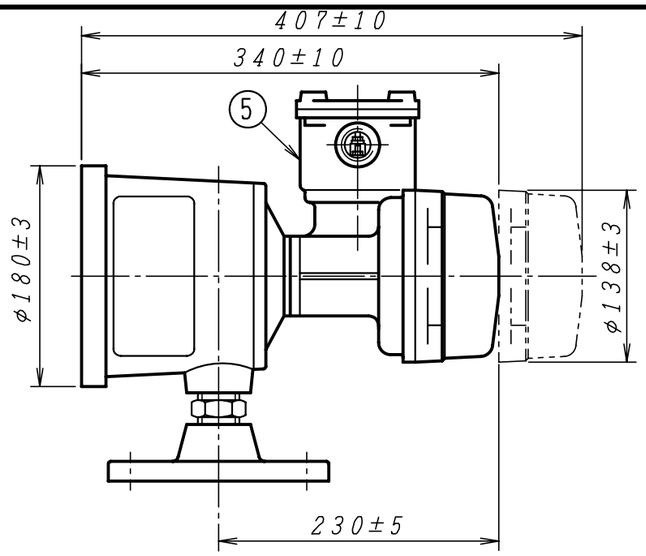

外部配線端子記号



伝送出力



端子台（ねじM3．5）

御注文主		
御使用先		
用途		
外面塗装色	EN-70（マンセルN7）	
数量／計器番号（機番）		
使用液体		
液体温度	常　温	
液体比重	0．8　以上	
使用圧力	大　気　圧	
目盛板表示	高　さ	容　量
目盛範囲		
最小目盛		
出力信号	DC4～20mA	

TH		
N		
CL		
S	計測高さ＝TH＋N－S	目盛板指示位置

防爆構造の種類	耐圧防爆構造（d2G4）
防爆検定合格番号	T58374号
型式の名称	LGE-L-R

結　線　要　領　図

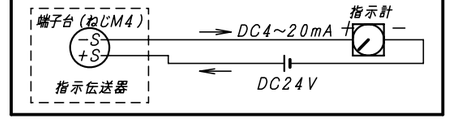

適用フロート

備考	φFD	FH
標準	97	150
準標準	120	120
特殊	178	75
特殊	240	70

□□□印の寸法をご指示願います。

No.	部品名	個数	材料	備考
5	端子箱（防爆仕様）	1組	AC4C-T6	
4	指示伝送器	1組	AC2A-F	
3	テープ	1	SUS304	
2	フロート	1	SUS304	
1	フロートチャンバー	1		供給範囲外

検図	写図	設計	投影法	尺度	NONE	作成日	'12.6.12
			第三角法	品名	LGE-130 SG（フロート　チャンバ）方式 指針式液面指示伝送器　取付図		

株式会社 和興計測

図番　仕様検討図　RD-09-□□□□□